

Tápvezeték FE-ből
NYM-J 5x6

Csatl. aljzat, 16A
3P+N+PE, IP44

Csatl. aljzat, 16A
3P+N+PE, IP44


Csatl. aljzat, 16A
2P+PE

Csatl. aljzat, 16A
2P+PE

Csatl. aljzat, 16A
2P+PE

Csatl. aljzat, 16A
2P+PE

CS2 tábla

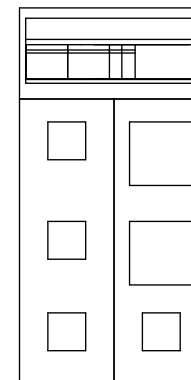

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

		INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai Innovációs és Szolgáltató Kft. 6800Hódmezővásárhely Ipoly u. 30. Tel/fax: 62-244-847 E-mail: innovill@innovill.hu		Építető: Orosháza Város Ökormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.		
				Tervezés tárgya: Szabadidőközpont 5900 Orosháza, Gyopárosi út, Hrsz.. 7505/9		
Vill.tervező:	Wollner J.	V/06/0046		Tervezés tárgya: Színpad, búfé, vizesblokk Külső fal Csatlakozó tábla terve		
Vill.tervező:	Wollner A.	V/06/0995				
Vill.tervező:						
Munkaszám:	T-075/18					
Dátum:	2018.05.12.					
Tervfázis:	Kiviteli			Lapszám: 1/1	Rajzjel: CS	Sorszám: 5